



B-V 41  
 B-V 41a  
 B-V 41b  
 B-V 41c  
 Ausgabe 3  
 Blatt 7

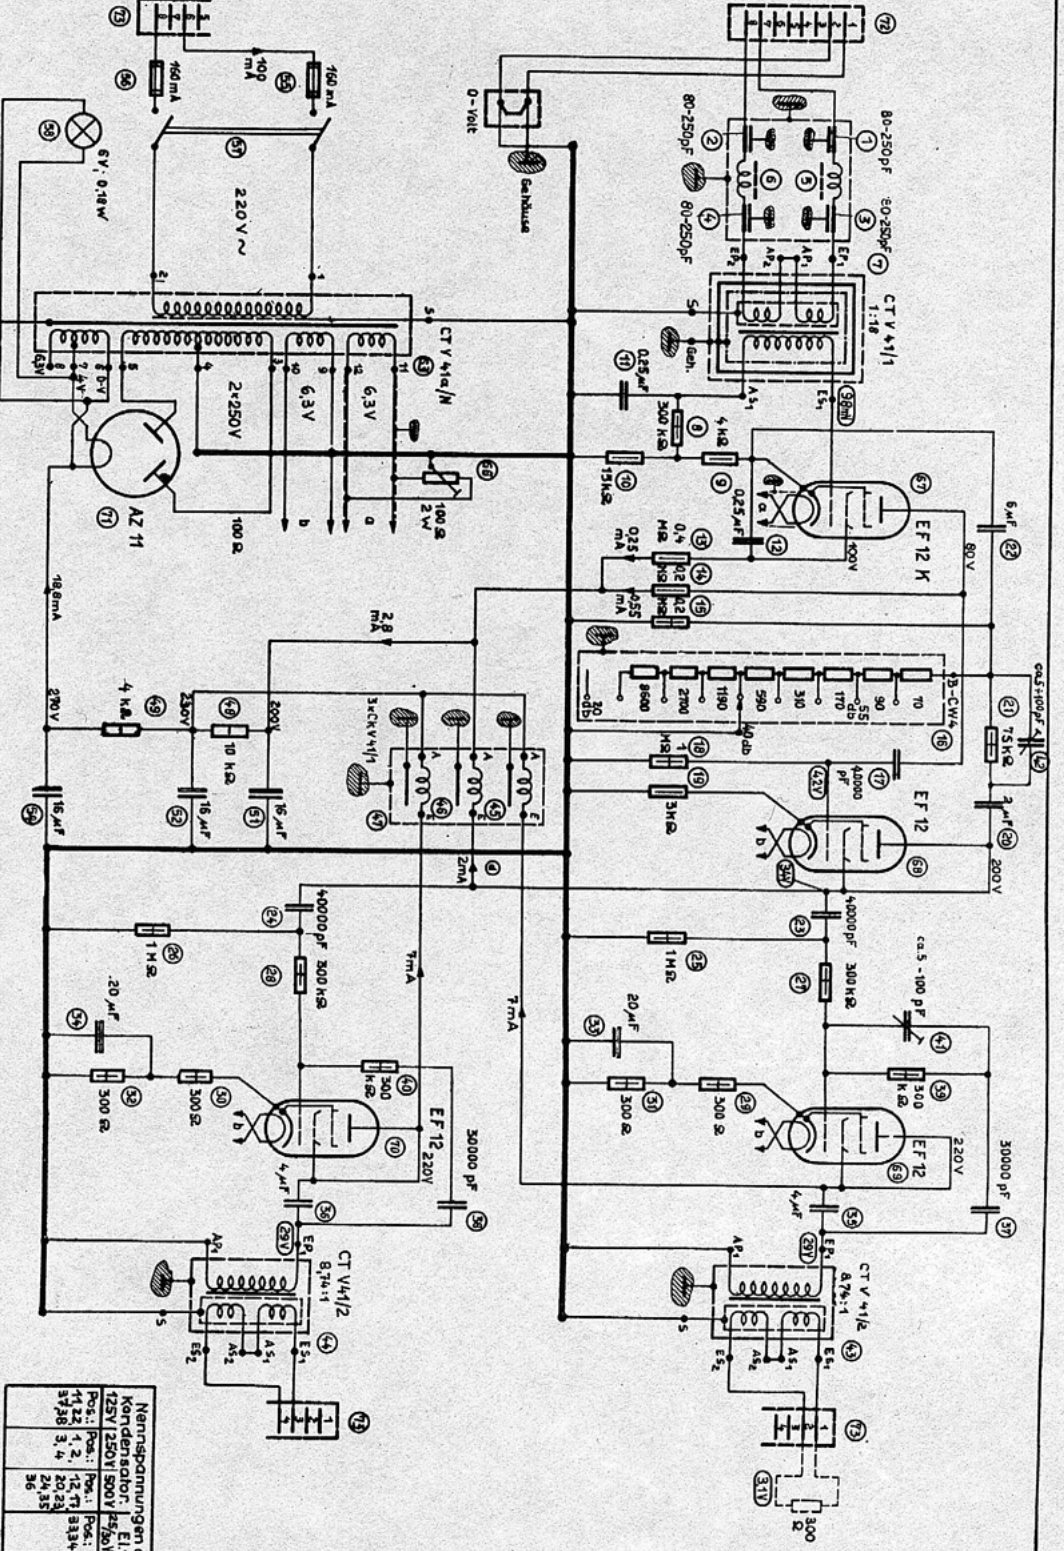

Netzteil mk EZ 11

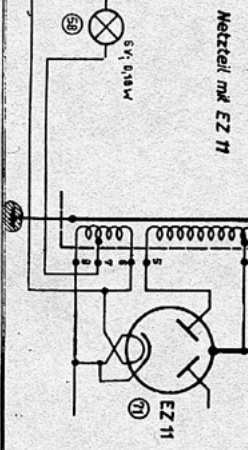

Umränderte Spannungen gemessen bei 10000 Hz  
 Spannung - Ohmstr. R1 & 20 Ohm

d	211V	232	/	A 49
c	217V	242	/	A 41
b	214V	242	/	A 35
d	231V	242	/	A 37
Indizes laut Norm. Gepr.				
Anmerkung				

Nennspannungen der Kondensatorn. El.-Kg.							
125V 250V 500V 1000V 2000V							
Pos.:	Pos.:	Pos.:	Pos.:	Pos.:	Pos.:	Pos.:	Pos.:
11,52	1,2	12,7	133,4	57,52			
37,28	3,4	20,23	24,35	56			

Nordwestdeutscher Rundfunk Mikrophon- und Lautverstärker